



**МЧС РОССИИ**  
**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ**  
**МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**  
**ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ**  
**И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ**  
**ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ**  
**ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**  
**СЕРРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА, СОСЬВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА,**  
**ГАРИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА**

Инд: 624992 Свердловская область г. Серов ул. Победы 15 тел. 6-43-43; 6-40-22. e-mail: tond-serov@mail.ru.

**Предписание № 38/1/19**  
**по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности**

Директору Муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 27 Адамович И.С.

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора ОНДиПР Серовского городского округа, Сосьвинского городского округа, Гаринского городского округа УНДиПР ГУ МЧС России по Свердловской области по пожарному \_\_\_\_\_

(наименование органа ГПН)

Надзору № 38 от 19.02.2019 года ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 года №69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 14 часов 00 минут «28» февраля 2019 года по 16 часов 00 минут 28 февраля 2019 года; в период с 16 часов 00 минут «06» марта 2019 года по 17 часов 00 минут 06 марта 2019 года; в период с 14 часов 00 минут «22» марта 2019 года по 15 часов 00 минут 22 марта 2019 года проведена проверка старшим дознавателем ОАПиД ОНДиПР Серовского городского округа, Сосьвинского городского округа, Гаринского городского округа УНДиПР ГУ МЧС России по Свердловской области майором внутренней службы Маркус Евгенией Владимировной по адресу: г. Серов, ул. Ленина, 185

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с директором МАОУ СОШ № 27 Адамович И.С., зам. директора по АХЧ

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
38/1/	Планы эвакуации выполнить в	На объекте с массовым	28.01.2020	

	соответствии требований ГОСТа..	пребыванием людей (кроме жилых домов), а также на объекте с рабочими местами на этаже для 10 и более человек руководитель организации обеспечивает наличие планов эвакуации людей при пожаре. ППР РФ п. 7		
38/1/	Дооборудовать полностью помещения указательными знаками пожарной безопасности в соответствии норм пожарной безопасности.	Руководитель организации обеспечивает исправное состояние знаков пожарной безопасности, в том числе обозначающих пути эвакуации и эвакуационные выходы. Эвакуационное освещение должно включаться автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения. ППР РФ п. 43; Применение сигнальных цветов и знаков пожарной безопасности обязательно для организаций независимо от их ведомственной принадлежности и форм собственности на всей территории Российской Федерации. Выбор вида, типоразмера, количества и мест расположения знаков, а также сигнальных цветов для конкретных условий должен осуществляться в соответствии с настоящими нормами, действующими стандартами, строительными нормами и правилами, правилами пожарной безопасности, в порядке реализации мер пожарной безопасности по согласованию с Государственной противопожарной службой (ГПС) МВД России,. НПБ 160-97 п. 1.1	28.01.2020	
38/1/	Выполнить инструкцию по пожарной безопасности согласно требований ППР РФ	В отношении каждого объекта (за исключением индивидуальных жилых домов) руководителем организации (индивидуальным предпринимателем), в пользовании которой на праве собственности или на ином законном основании находятся	28.01.2020	

		<p>объекты (далее - руководитель организации), утверждается инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII настоящих Правил, в том числе отдельно для каждого пожаровзрывоопасного и пожароопасного помещения производственного и складского назначения. ППР РФ п. 2</p>		
38/1/	<p>Разработать и согласовать в ОНД программу пожарно-технического минимума. (для персонала, сторожей)</p>	<p>52. Утверждение специальных программ для организаций, находящихся в ведении федеральных органов исполнительной власти, осуществляется руководителями указанных органов и согласовывается в установленном порядке с федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности. 53. Согласование специальных программ иных организаций осуществляется территориальными органами государственного пожарного надзора. Приказ МЧС РФ от 12 декабря 2007 г. N 645 "Об утверждении Норм пожарной безопасности "Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций"</p>	28.01.2020	
38/1/	<p>На пломбе огнетушителей не соответствуют даты зарядки или вообще отсутствуют.</p>	<p>Запускающее или запорно-пусковое устройство огнетушителя должно быть опломбировано одноразовой пломбой. П. 475 ППР РФ Опломбирование огнетушителя осуществляется</p>	28.01.2020	

		заводом-изготовителем при производстве огнетушителя или специализированными организациями при регламентном техническом обслуживании или перезарядке огнетушителя. П. 476 На одноразовую пломбу наносятся следующие обозначения: а) индивидуальный номер пломбы; б) дата зарядки огнетушителя с указанием месяца и года. П. 477 ППР РФ		
--	--	---	--	--

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

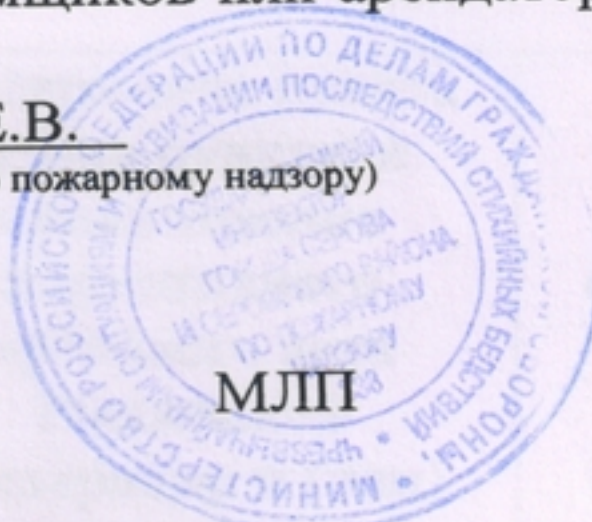
При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

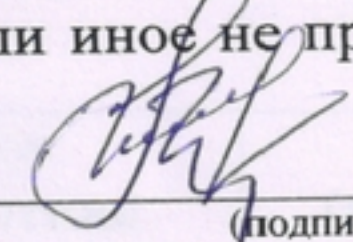
В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Ст. дознаватель ОАПиД ОНДиПР Маркус Е.В.  
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

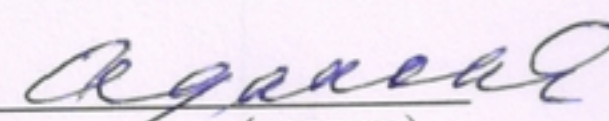


  
(подпись)

«22» марта 2019 г.

Предписание для исполнения получил:

директор Адамова Е.С.  
(должность, фамилия, инициалы)

  
(подпись)

«22» марта 2019 г.